

REGULAMENTOS DE SEGURANÇA



PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS



PERIGO !

Durante a operação da instalação, determinados componentes elétricos se encontram sob tensão perigosa!
O incumprimento das indicações de segurança pode resultar em morte, em sérios ferimentos corporais e danos materiais.

Somente o pessoal técnico pode executar trabalhos de transporte, instalação e colocação em funcionamento.

Devem ser observadas as normas válidas, bem como os regulamentos de prevenção de acidentes nacionais e / ou internos da empresa.

É preciso respeitar as seguintes indicações de segurança:

A montagem, a colocação em funcionamento, bem como o reparo da instalação somente devem ser realizados por pessoal qualificado, que está devidamente familiarizado com os respectivos manuais de instruções.

A montagem dos dispositivos tem que ser realizada em conformidade com os regulamentos e as normas estatais e locais válidos.
É preciso assegurar um aterramento e um dimensionamento de condutores corretos, bem como uma proteção à prova de curto-circuito correta.
Estas medidas servem de garantia à segurança da instalação e do pessoal de operação.

Antes da realização das verificações de segurança, das medidas de manutenção e de reparo, é preciso assegurar que todas unidades de alimentação de corrente sejam desligadas, protegidas contra religamento e devidamente assinaladas.

Para a realização de medições, somente devem ser utilizados dispositivos de teste em um estado tecnicamente impecável e adequados para a respectiva medição!


Seguir criteriosamente as instruções indicadas nos respectivos manuais de instruções!
As indicações de perigo, de alerta e de segurança devem ser imprescindivelmente observadas!

Durante a operação da instalação, todas as portas e coberturas devem ser mantidas fechadas.
Caso na instalação estiverem montados equipamentos refrigerantes, deve-se assegurar uma operação impecável destes sistemas.
Aqui também se aplica a limpeza regular dos filtros, desde que existentes.


A PREMIIUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTES DOCUMENTOS E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

00	EMISSÃO INICIAL	19/06/2023	JVDS	JCV						TÍTULO:	ADVERTÊNCIA	COLUNA:	PÁGINA
Rev.	DESCRİÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRİÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.		PAINEL: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLENÁRIO	ARQUIVO REFERÊNCIA: -	2 / 7
												NÚMERO DE SÉRIE:	2023-02


A PREMILUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

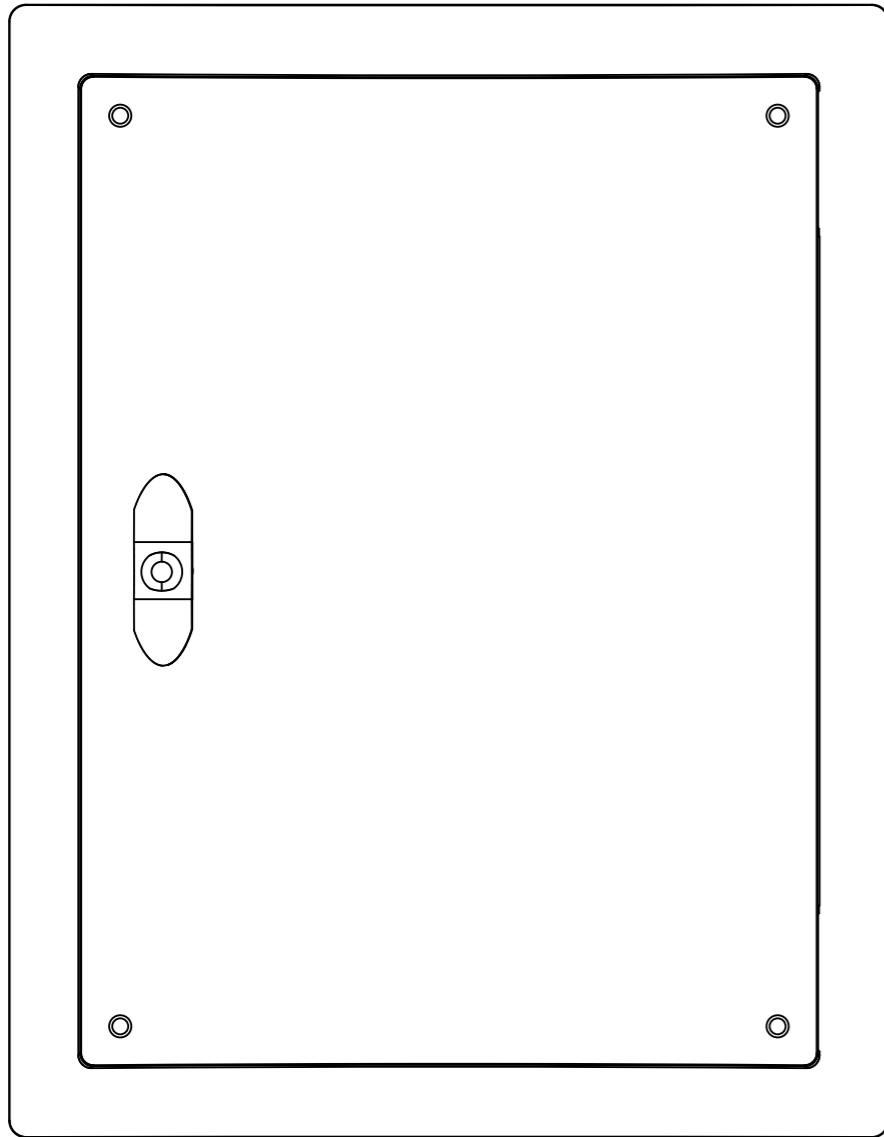

VISTA FRONTAL
PORTA

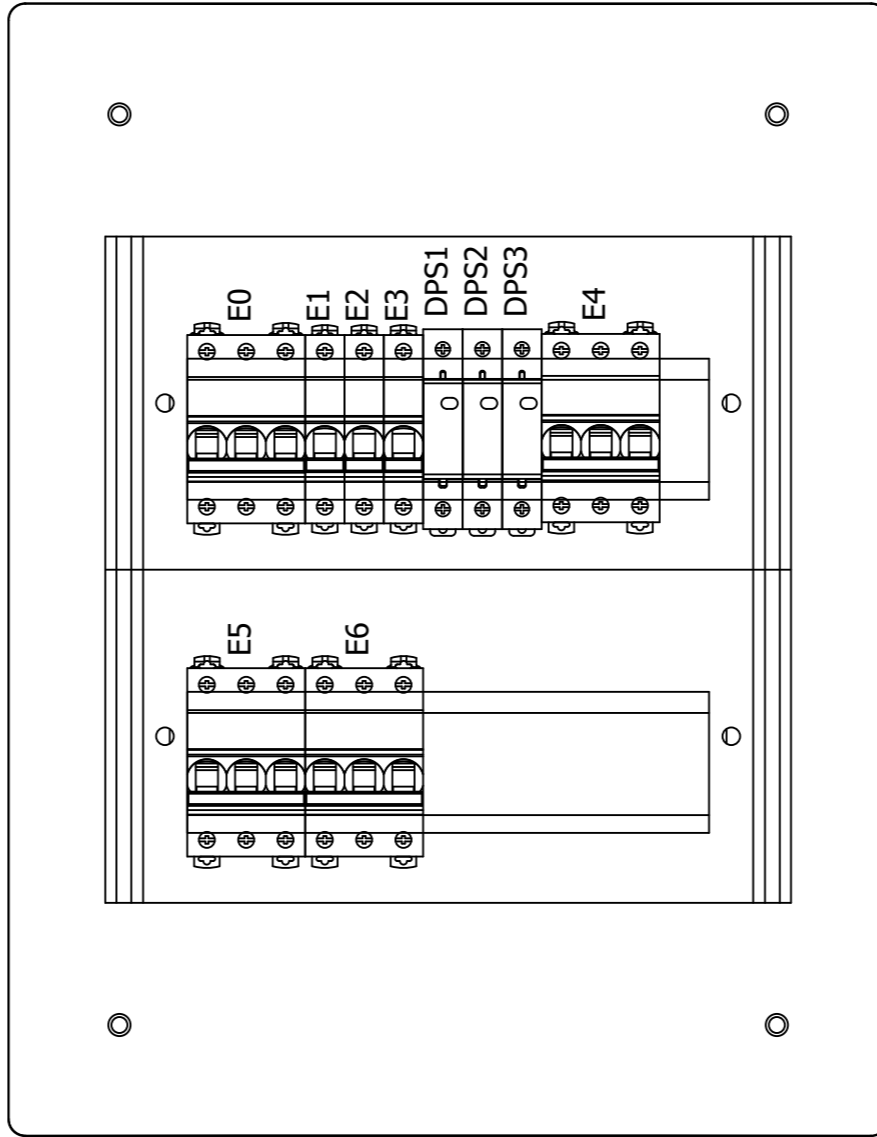


VISTA FRONTAL
PLACA

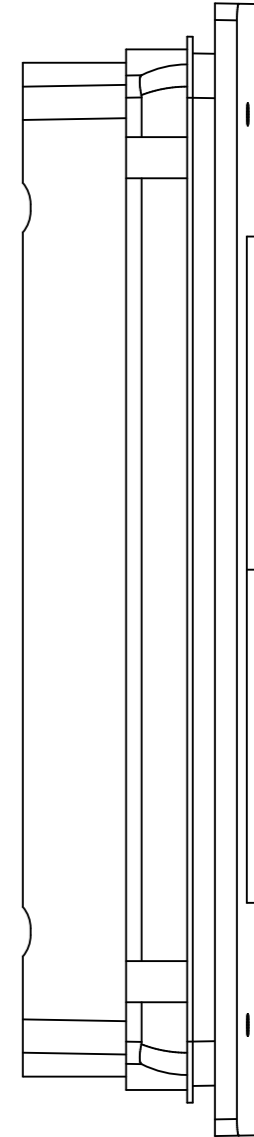

VISTA LATERAL
ESQUERDA

										TÍTULO:	DIAGRAMA MÊCANICO		COLUNA:	PÁGINA		
												4 / 7				
00	EMISSÃO INICIAL	19/06/2023	JVDS	JCV							PAINEL:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLENÁRIO			ARQUIVO REFERÊNCIA:	-
Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.		NÚMERO DE SÉRIE:		2023-02			

ALIMENTAÇÃO
 380Vca 60Hz
 F: 3x (1#16mm²)
 N: 1x (1#16mm²)
 PE: 1x (1#16mm²)

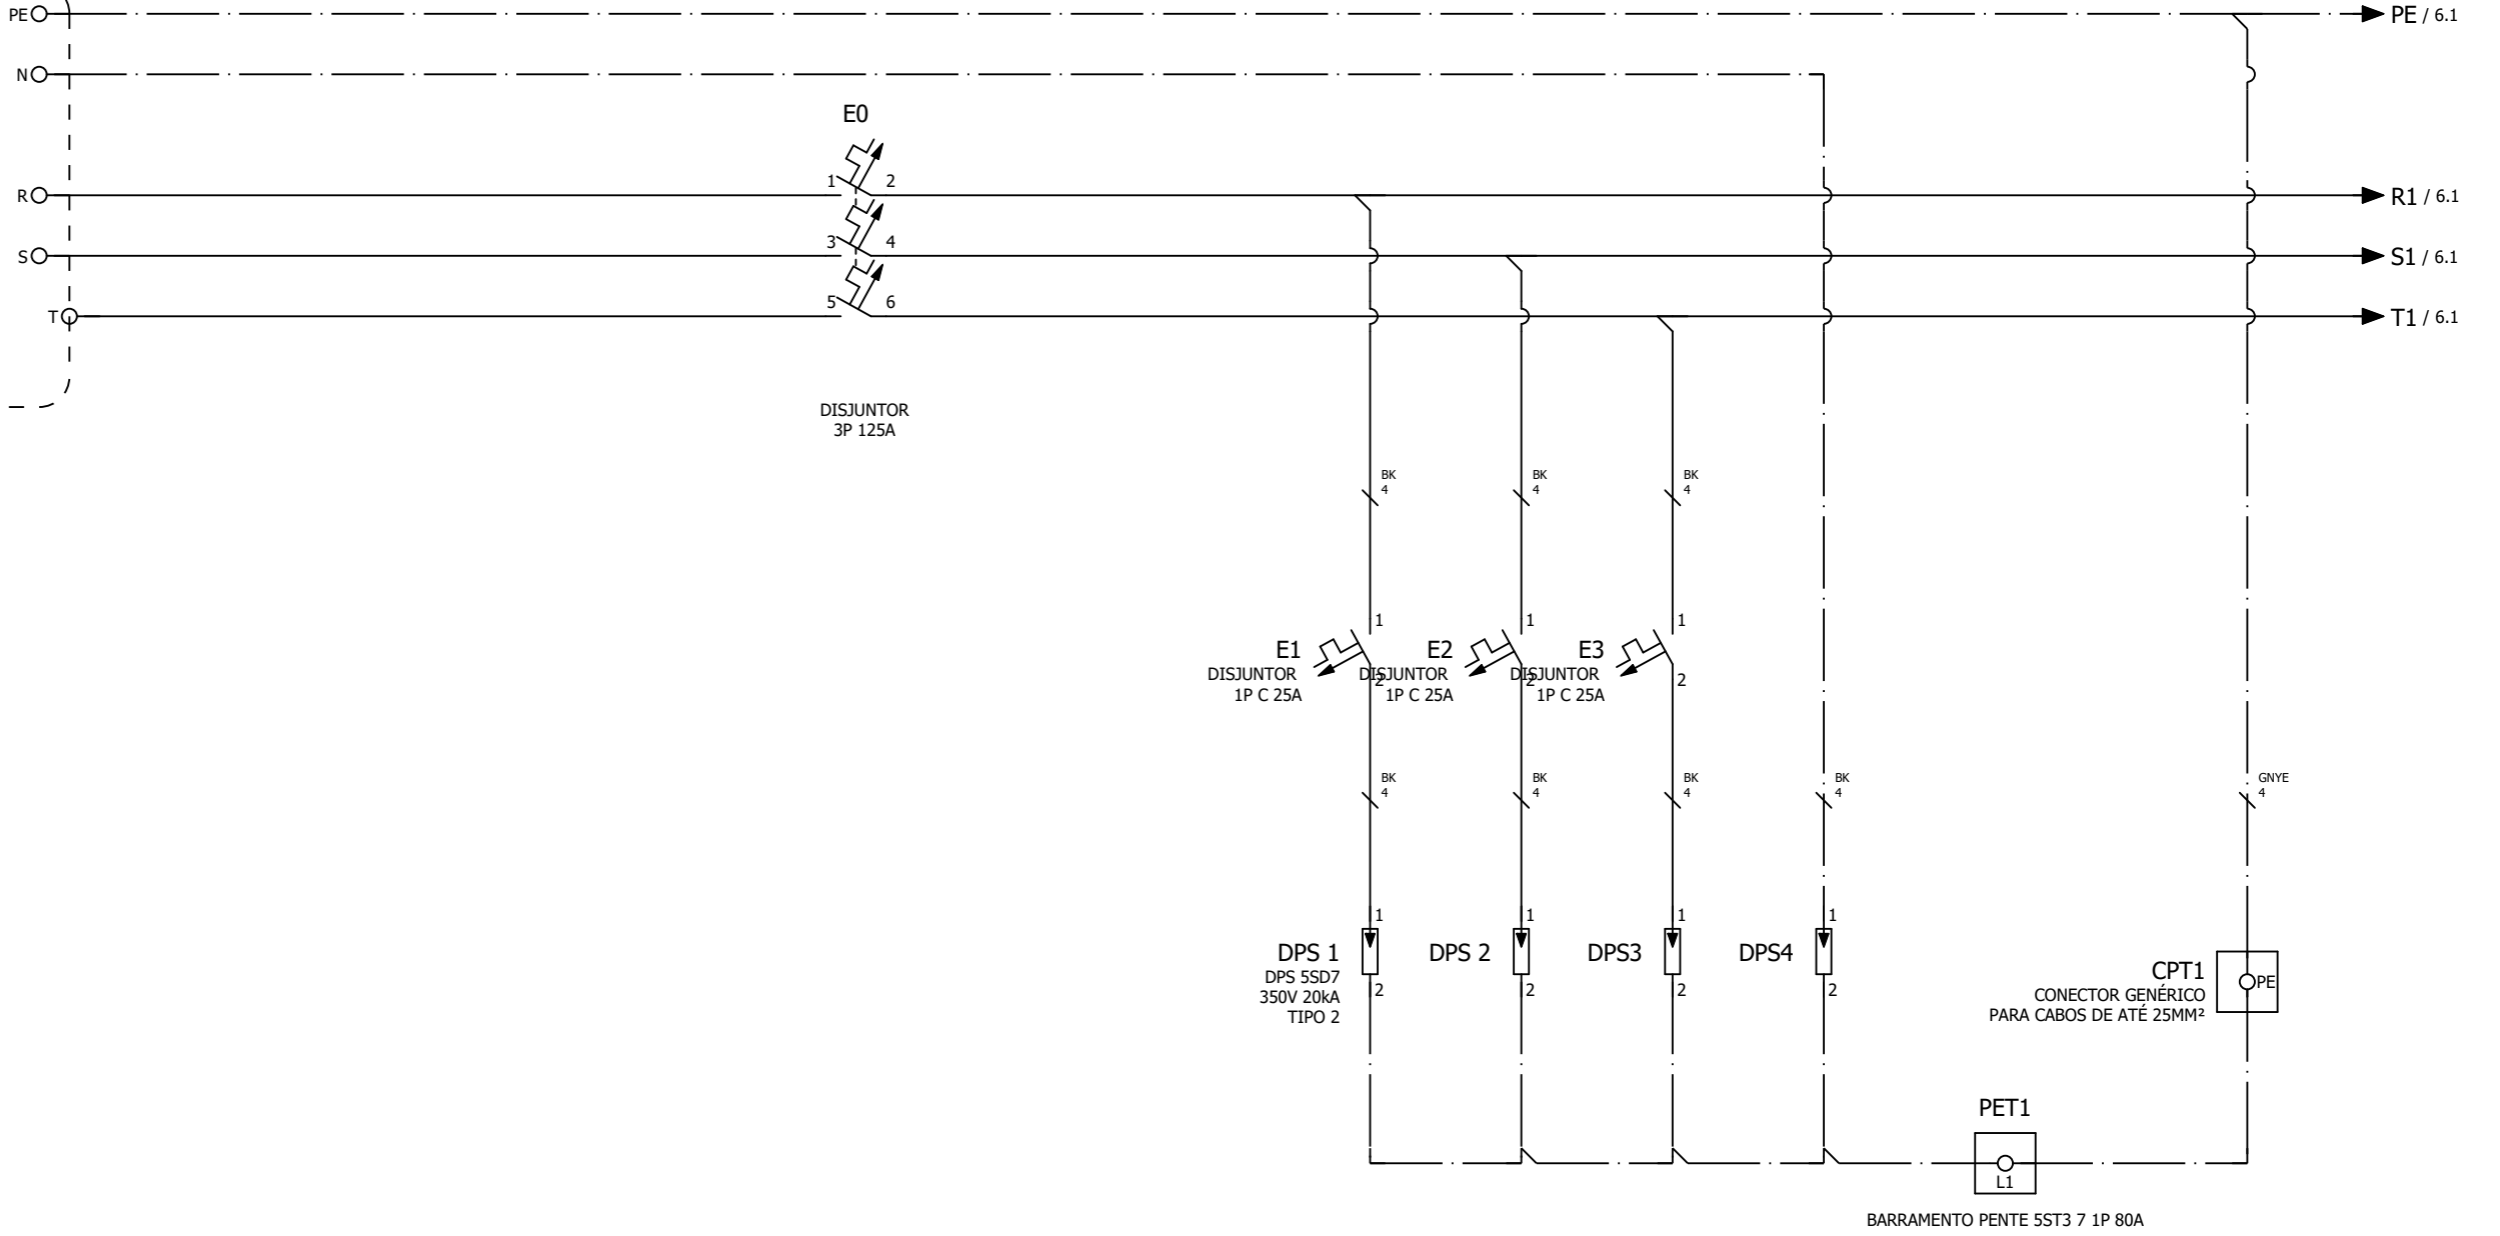


A PREMIIUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL	19/06/2023	JVDS	JCV					

TÍTULO:	ENTRADA GERAL		COLONA:	PÁGINA
				5 / 7
PAINEL:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLENÁRIO		ARQUIVO REFERÊNCIA:	-
			NÚMERO DE SÉRIE:	2023-02

A PREMILUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

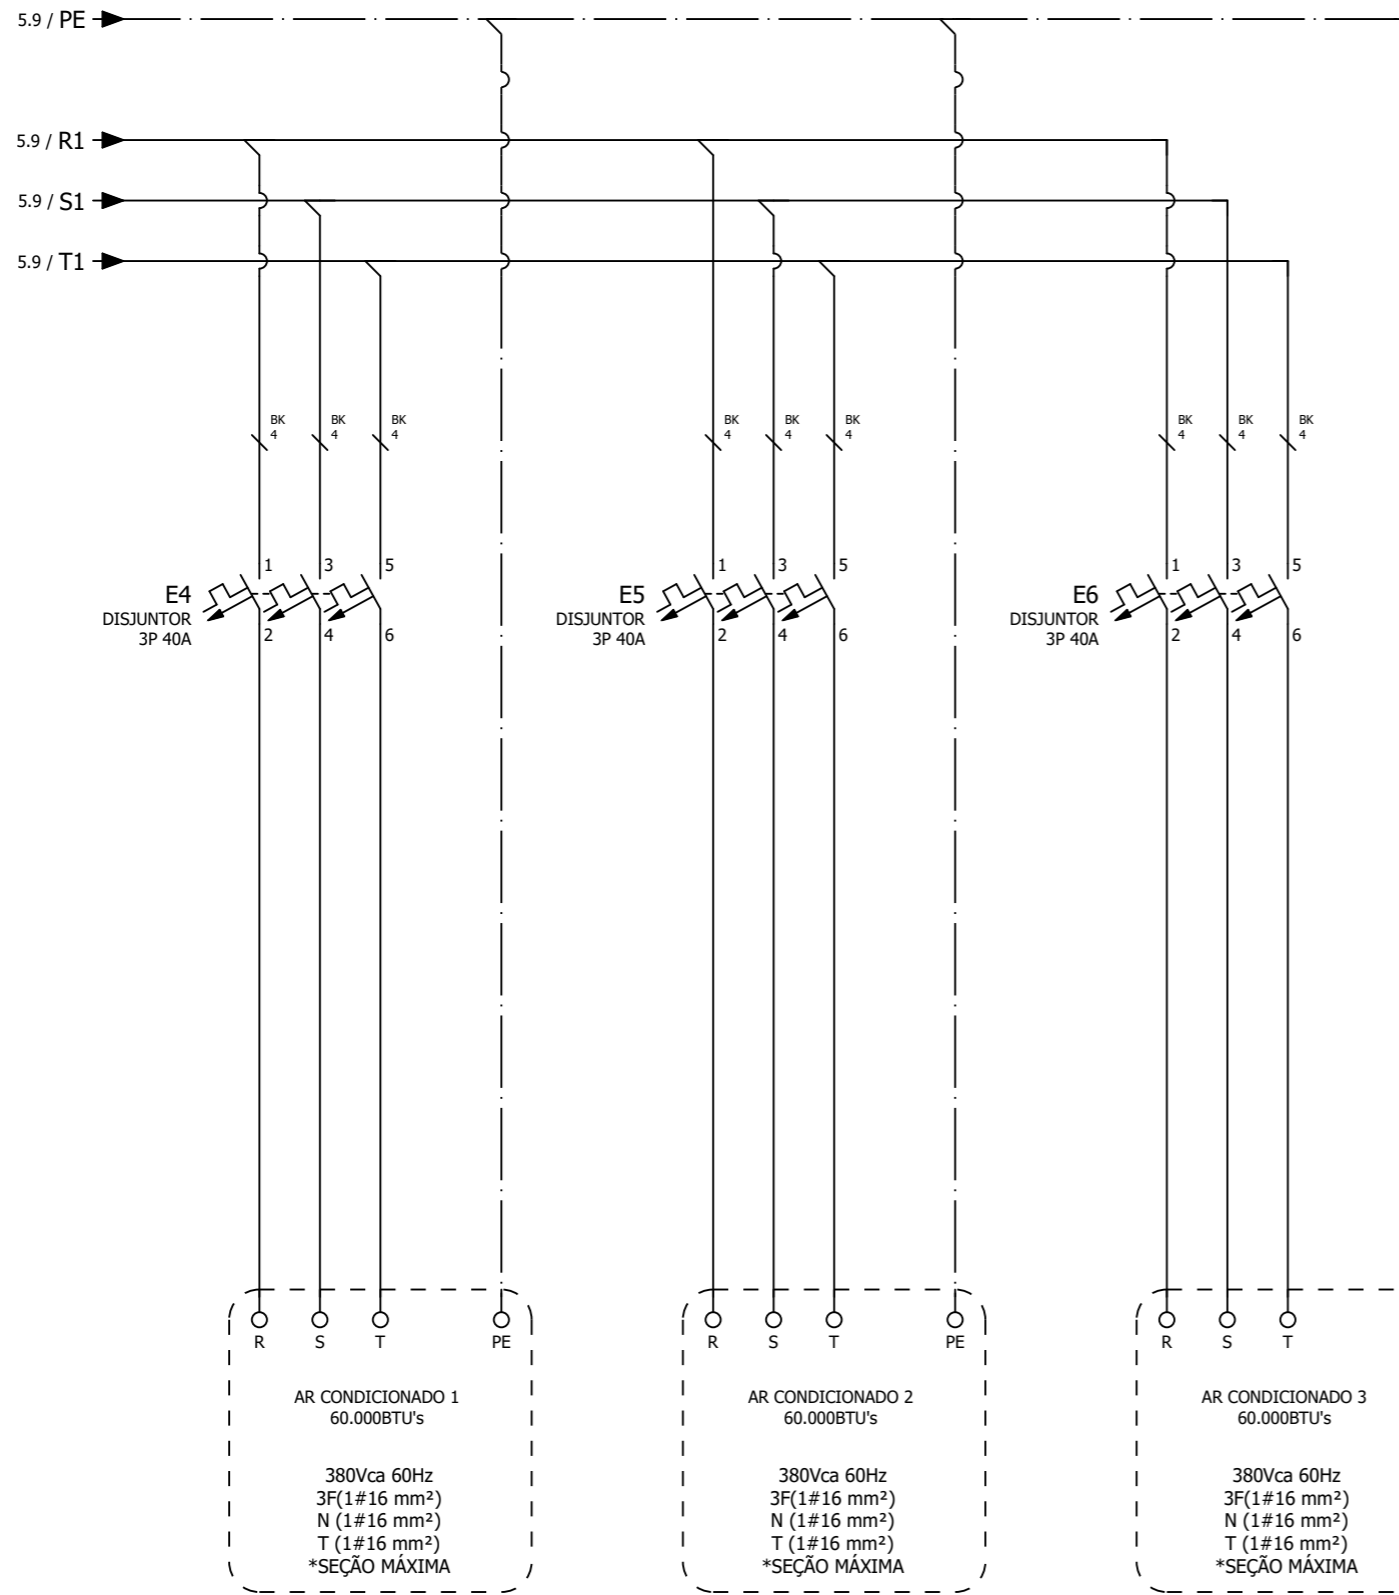

Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL	19/06/2023	JVDS	JCV					

TÍTULO:	ALIMENTAÇÃO DOS MINIDISJUNTORES	COLUNA:	PÁGINA
			6 / 7
PAINEL:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLENÁRIO	ARQUIVO REFERÊNCIA:	-
		NÚMERO DE SÉRIE:	2023-02

LISTA DE IDENTIFICAÇÕES

COLUNA	GAVETA	TAG	CORRENTE	POLO	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
		E0			GERAL
		E1			PROTEÇÃO DPS FASE R
		E2			PROTEÇÃO DPS FASE S
		E3			PROTEÇÃO DPS FASE T
		E4			AR CONDICIONADO 1 60.000BTU's
		E5			AR CONDICIONADO 2 60.000BTU's
		E6			AR CONDICIONADO 3 60.000BTU's

A PREMÍUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

										TÍTULO:	LISTA DE IDENTIFICAÇÕES	COLUNA:	PÁGINA
													7 / 7
												ARQUIVO REFERÊNCIA:	-
00	EMISSÃO INICIAL	19/06/2023	JVDS	JCV							PAINEL:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLENÁRIO	NÚMERO DE SÉRIE:
Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.				2023-02